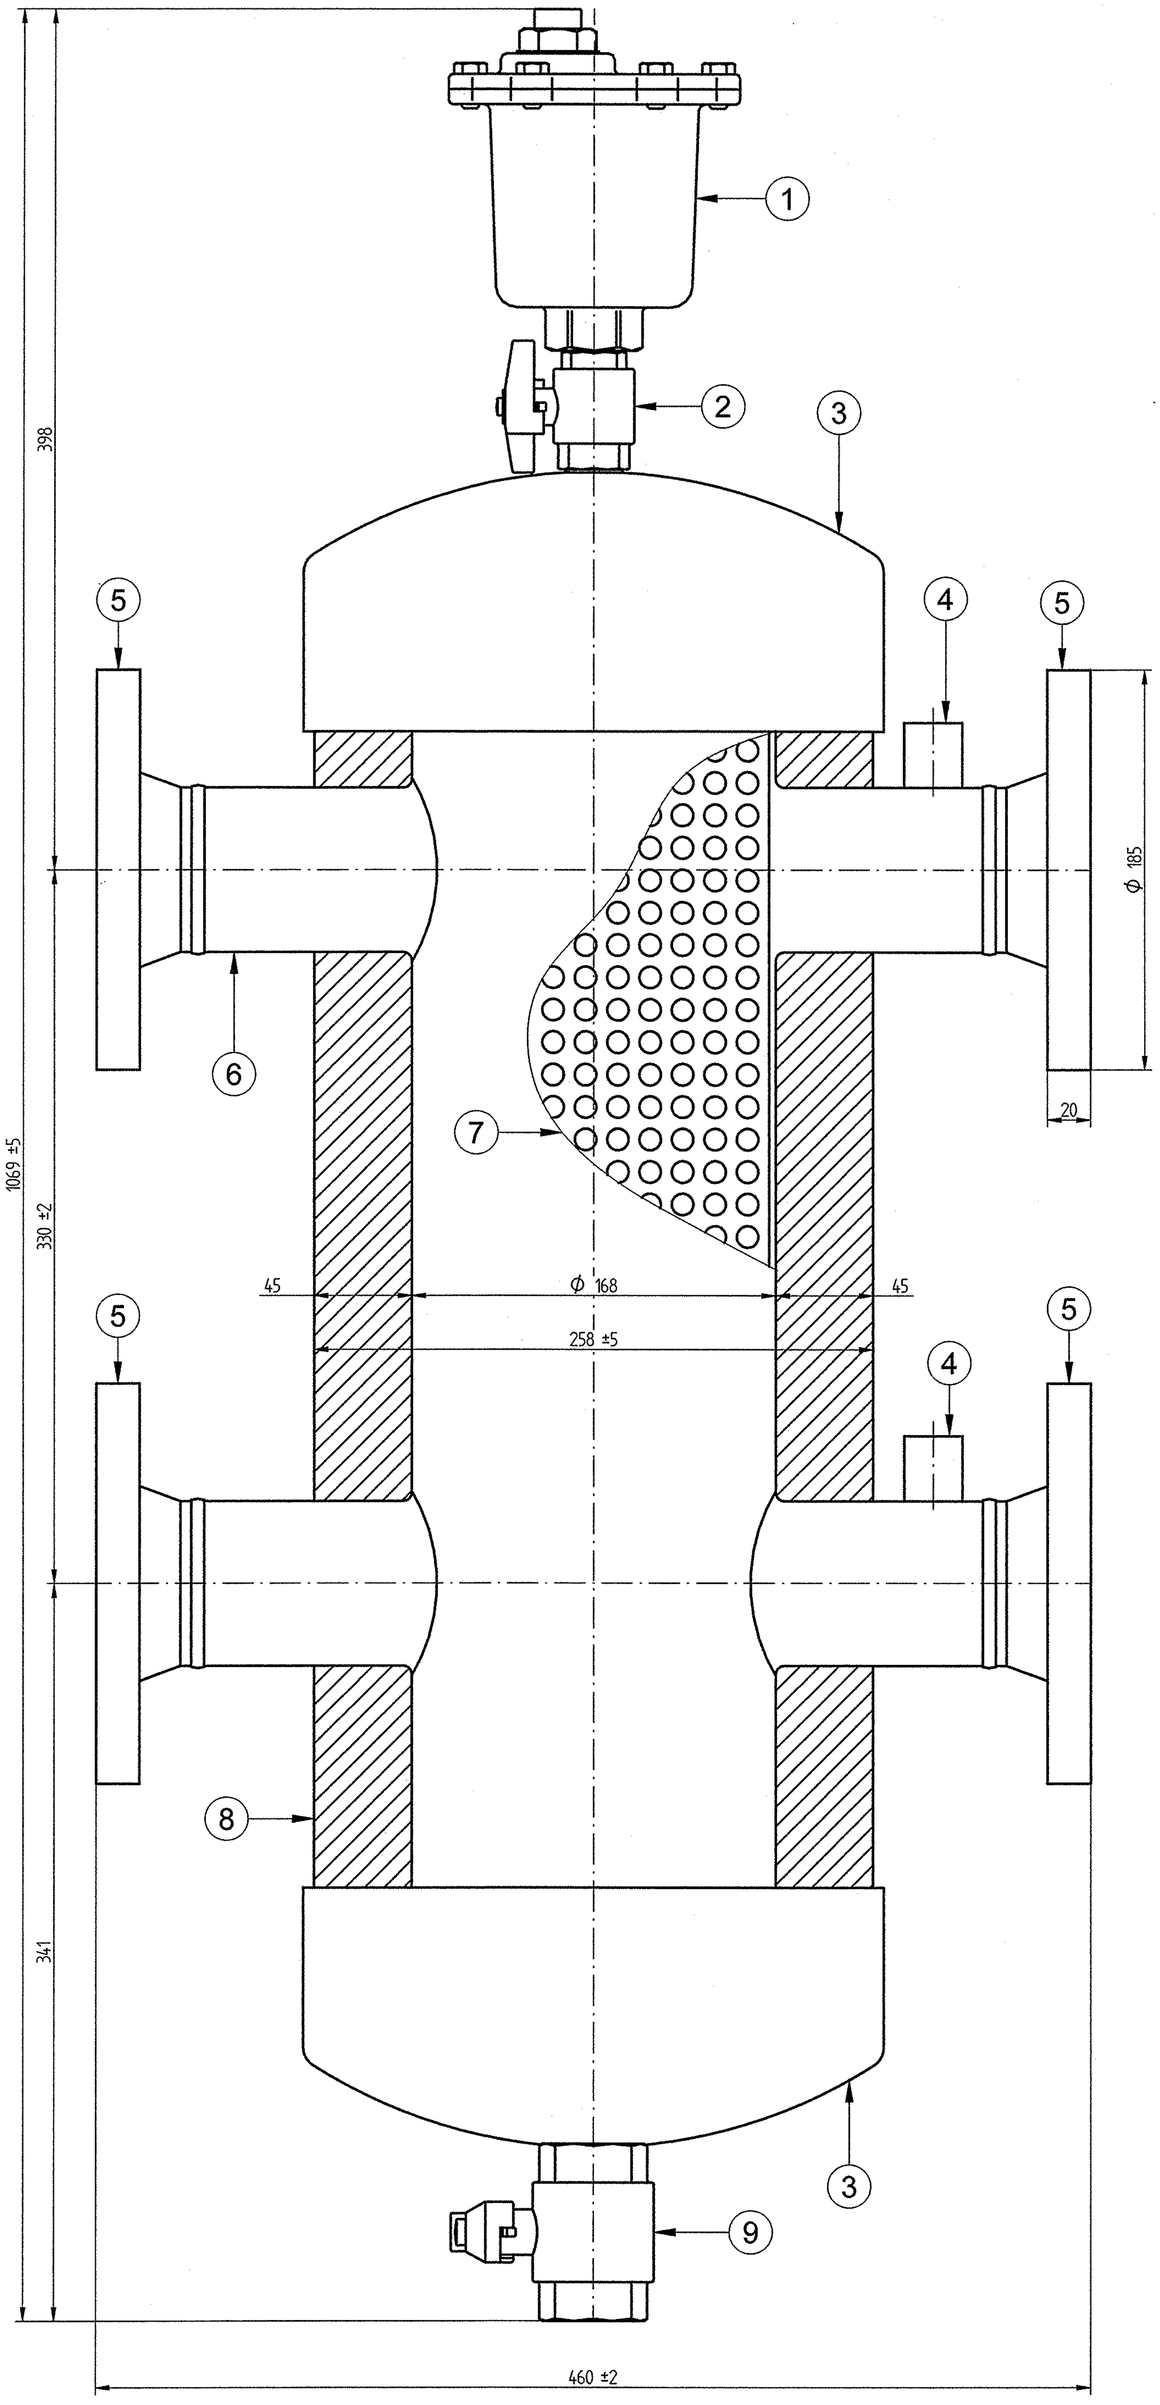


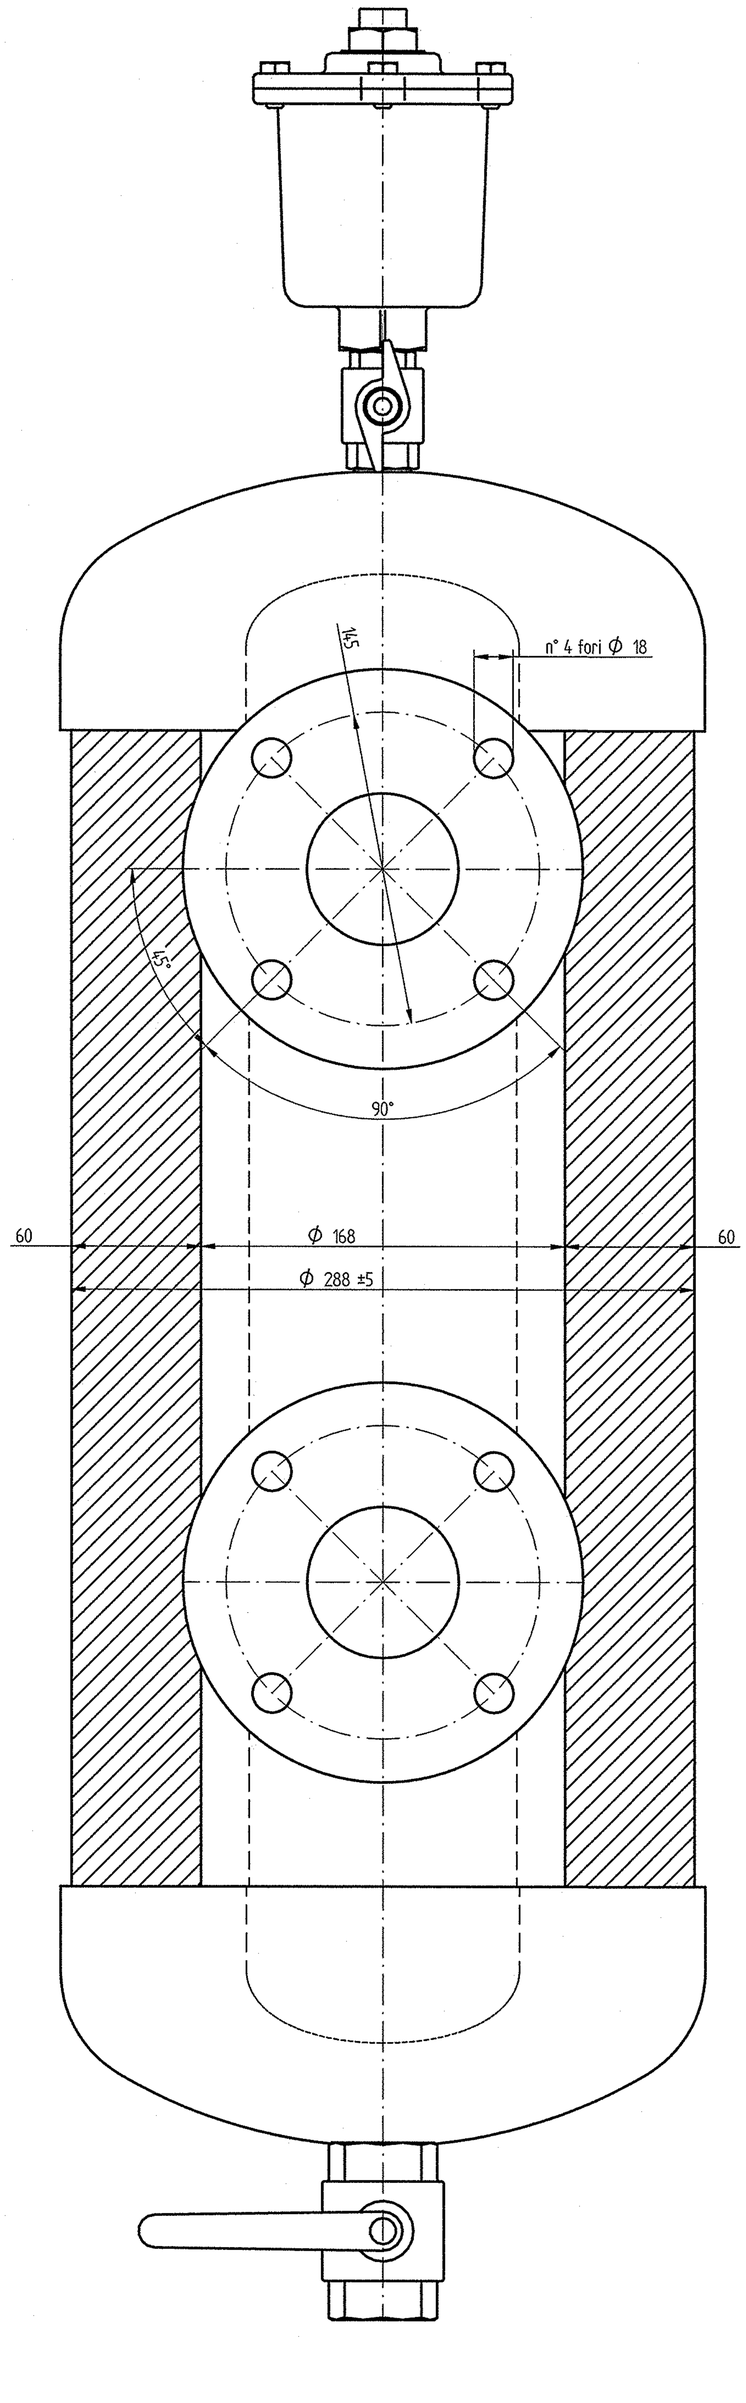


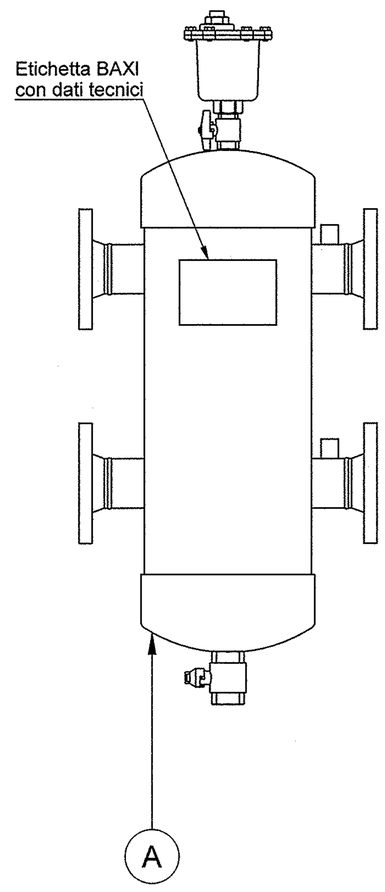


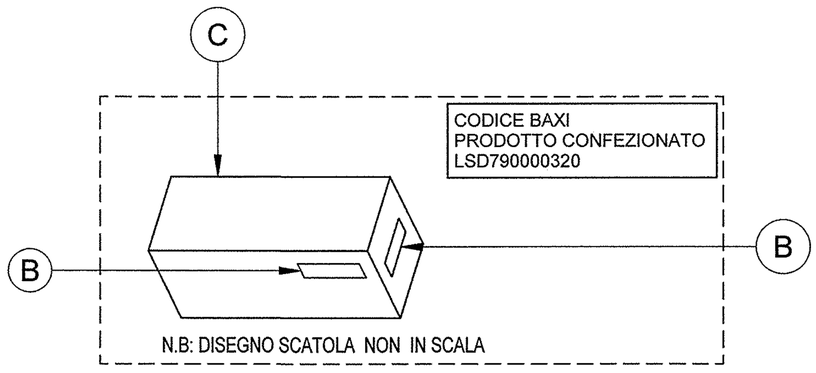


## NOTE

- Posizione 1 - VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA: Attacco da G3/4 femmina. Corpo in ottone (UNI EN 12165 CW617N) cromato. Galleggiante in acciaio inox. Tenuta idraulica in viton.
- Posizione 2 - VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA: Corpo in ottone (UNI EN 12165 CW617N).
- Posizione 3 - COPERTURA DI TESTA PER COIBENTAZIONE: Materiale termoformato PS (Polistirene) colore nero.
- Posizione 4 - PORTASONDA PER TEMPERATURA con attacco da G1/2 femmina sulla mandata e sul ritorno.
- Posizione 5 - FLANGIA DN 65: UNI EN 1092-1 PN 16 (4 fori).
- Posizione 6 - SEPARATORE IDRAULICO: materiale corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di temperatura di esercizio 0 ÷ 110°C
- Posizione 7 - ELEMENTO DEFANGATORE.
- Posizione 8 - COIBENTAZIONE: Materiale parte interna schiuma poliuretanica espansa rigida a celle chiuse. Spessore 60 mm. Densità 45 Kg/m³. Conducibilità termica (ISO 2581) 0,023 W/(mxK).
  Campo di temperatura di esercizio 0 ÷ 105°C.
  Materiale pellicola esterna alluminio grezzo goffrato. Spessore 0,7 mm. Reazione al fuoco (DIN 4102) classe 1.
- Posizione 9 - VALVOLA DI SCARICO A SFERA: Attacco G1-1/4 femmina. Corpo in ottone (UNI EN 12165 CW617N) cromato. Tenuta idraulica in viton.

| POS. | Q.TA' | CODICE BAXI | COD. FORNITORE | DESCRIZIONE | MATERIALE |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | | | Scatola imballo a carico del fornitore | |
| B | 2 | 912.688. | | Et. imballo kit separatore idraulico HS 18 | |
| A | 1 | | 548062 | Separatore idraulico flangiato DN65 Caleffi | Acciaio verniciato con polveri epossidiche |

KIT SEPARATORE IDR. FLANGIATO DN65 CALEFFI

| DENOMINAZIONE | N° | Peso | design. | Materiale codice | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Disegnato Ceccato S. | Data 06-11-08 |
| | | | | Controllato | Scala 1 : 2 |
| | | | | Sostituisce il | |
| | | | | Derivato dal | 9 |
| | | | | Specifica | 8 |
| b Sostituito flangia PN16 a 8 fori con flangia PN16 a 4 fori. Vedi R.O. n° 5195-09 di COQ/AC del 09-04-09 | Ceccato | COQ/AC | 22-04-09 | MOD. | 7 |
| a Aggiunto tolleranza ± 2 su quota 460-330. Richiesta fornitore vedi e-mail del 03-12-08 | Ceccato | FORNITORE | 04-12-08 | ARMADI | 6 5 |
| POS MODIFICHE | Firma | Richied. | Data | | 4 |
| BAXI S.p.A. | Emittente DIRS | | | CODICE 36.2868. | 3 2 1 0 |
| | Coimpiegante | | | | |

DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO

FORMATO A1 - UNI 936

BAXI S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo senza la propria autorizzazione.

Conforme Direttiva: *ROHS 2002/95/CE*

C = Critica  I = Importante

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | X |

UNI ISO 2768-mK